




	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	X/30m <sup>2</sup>
201118	1x18W	596	176	80	20
201218	2x18W	596	296	83	12
201318	3x18W	596	596	83	10
201418	4x18W	596	596	83	8
201419	4x18W	596	596	83	8
201420	4x18W	596	596	83	8
201421	4x18W	596	596	83	8
201136	1x36W	1196	176	80	10
201236	2x36W	1196	296	80	6
201237	2x36W	1196	296	80	6
201238	2x36W	1196	296	80	6
201239	2x36W	1196	296	80	6
201336	3x36W	1196	596	80	5
201436	4x36W	1196	596	80	4
202118	1x18W	608	176	80	20
202218	2x18W	608	296	80	12
202318	3x18W	608	596	80	10
202418	4x18W	608	596	80	8
202419	4x18W	608	596	80	8
202420	4x18W	608	596	80	8
202421	4x18W	608	596	80	8
202136	1x36W	1217	176	80	12
202236	2x36W	1217	296	80	6
202237	2x36W	1217	296	80	6
202238	2x36W	1217	296	80	6
202239	2x36W	1217	296	80	6
202336	3x36W	1217	596	80	5
202436	4x36W	1217	596	80	4
203228	2x28W	1196	296	55	6
203414	4x14W	596	596	55	8
203420	4x18W	600	600	94	8
203421	4x18W	600	600	94	8
204420	4x18W	620	620	80	8
204421	4x18W	620	620	80	8
204414	4x14W	596	596	55	8
204228	2x28W	1196	296	55	6
205218	2x18W	616	265	60	12
205318	3x18W	616	265	60	10
205419	4x18W	616	465	60	8
205420	4x18W	616	465	60	8
205421	4x18W	616	465	60	8
205237	2x36W	1225	265	60	6
205238	2x36W	1225	265	60	6
205239	2x36W	1225	265	60	6
205336	3x36W	1225	465	60	5
205436	4x36W	1225	465	60	4

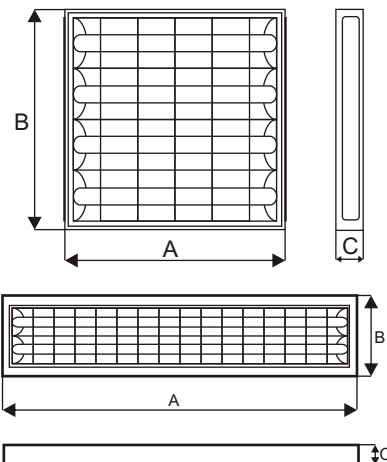

Bekötési rajz:



- (HU) Használati utasítás tükrös lámpatestekhez  
 (RO) Instrucțiuni de montare pentru corpuri de iluminat cu grilaj tip oglindă  
 (SK) Návod na montáž k zrkadlovým svietidlám

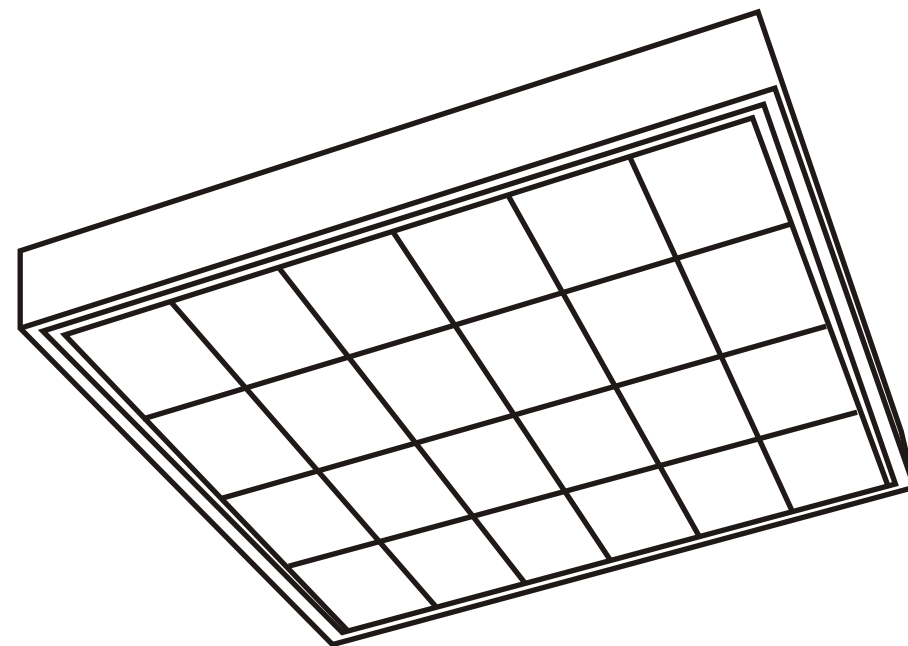

\*Az adatok tájékoztató jellegűek. 5x6m ablak nélküli helyiség, 2,8m belmagasság, fehér falak, mező elrendezés, 840 típusjelzésű fénycsövek esetén  
 Datele sunt cu caracter informativ pentru o încăpere de 5x6m, cu înălțime de 2,8m, cu pereți albi, și corpuri de iluminat dotate cu tuburi fluorescente cu cod de culoare 840.  
 Hodnoty sú informatívneho charakteru. Priestor 5x6 m, vnútorná výška 2,8 m, biele steny, rovnomerné rozloženie svietidiel, žiarivky zo svietivosťou 840.

Importőr és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.  
 8000 Székesfehérvár, Budai út 177.  
 T: +36-22/515-515 F: +36-22/515-510  
[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu) [www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)  
 Származási hely: Kína

Importator și distribuitor:

SC MENTAVILL SRL  
 Tg-Mures str.Libertatii nr 120.  
 T: 0265-208-108 T: 0265-208-118  
[tgm@mentavill.ro](mailto:tgm@mentavill.ro) [www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)  
 Țară de origine: China

Importør a distribütör:

MENTAVILL s.r.o.  
 MEĎERČSKÁ 4944, 945 01 Komárno  
 T: +421 35 7721 218 F: +421 35 7721 218  
[info@mentavill.sk](mailto:info@mentavill.sk) [www.mentavill.sk](http://www.mentavill.sk)  
 Krajina pôvodu: ČLR

AC230V~50Hz IP20

CE



JX

## (HU)

### Szerelés előtt kérjük olvassa el a tájékoztatót!

Miután kicsomagolta a lámpatestet csavarok segítségével szerezze fel a kívánt helyre. A felszerelés után a lámpatestet csatlakoztassa a hálózatra, a tetején található műanyag bevezetőn keresztül, ügyelve a fázishelyes bekötésre. A tükör két végén található rögzítő reteszt nyomja meg, majd a lemezt nyissa fel. Helyezze be a megfelelő fényforrásokat a foglalatokba. A

#### **Figyelem:**

A lámpatestek csak vízszintes mennyezetre, álmennyezetbe vagy tartószerkezetre szerelhetők!

A bekötő vezetékeket, ha szigetelésük hőállósága nem éri el a 105°C-t, akkor úgy kell elrendezni, hogy a négy felerősítő furat által határolt területen belül a lámpatestek tetejével ne érintkezzenek!

Az álmennyezetei lámpatestek teteje gyűlékony felülethez 25 mm-nél közelebb nem szerelhető!

A lámpatestek I. Érintésvédelmi osztályba tartoznak, a földelő vezeték bekötése kötelező!

A fázis és a nulla felcserélése az elektronikus előtéttekkel szerelt típusokat tönkretelheti, hálózatra kapcsolás előtt kérjük ellenőrizze a bekötések helyességét!

A lámpatestek csak a javasolt vagy azzal egyenértékű fényforrásokkal üzemeltethetők!

#### **A lámpatest karbantartása:**

Fényforrás cserénél, de legalább évente egyszer. Feszültségmentesítés után a fényforrást vegye ki és portalanítsa.

A lámpatest fém alkatrészeit portalanítsa. A tükör felületéről a port száraz ruhával törölje le.

A szerelvényeket vizsgálja meg, meghibásodás esetén cserélje ki őket. A rossz, laza érintkezéseket szüntesse meg, a menetes kötőelemeket vizsgálja át, ha szükséges húzza utánna.

#### **Ajánlott fényforrások:**

A lámpatestek egyaránt használhatók bármilyen gyártmányú, de csak szerelvényezéssel egyező teljesítményű, 26mm átmérőjű, G13/G5 fejű fénycsövekkel.

Csak szakember szerelheti!



A hulladékká vált elektromos, elektronikus termék kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható. A termékkel együtt használt fénycsövek tartalmazhatnak veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat, melyek a környezetre és az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, amennyiben a berendezést nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ez a termék vagy ehhez hasonló jellegű és funkciójú használt vagy hulladékká vált más termék a forgalmazás helyén- új termék házhozszállítása esetén a házhozszállításkor- térítésmentesen átadható. A hulladékezeléssel kapcsolatos további részletekért keresse a forgalmazót.

## (RO)

### Înainte de montare rugăm citiți instrucțiunile de mai jos!

După desfacerea ambalajului, apăsați cele două cleme fixe din dispensor pentru extragerea dispensorului oglină din corp, având grijă ca dispensorul să ne se deterioreze. După montarea în locul dorit introduceți cablul de alimentare prin orificiul aflat pe corp având grijă de legarea corectă a FAZEI.

Introduceți tuburile prescise în dulii.

După montarea corpului pe tavan și legarea corectă la rețea montați grilajul oglină în apoi apăsați uniform pînă cînd clemele vor intra locașul lor.

#### **Atenție:**

Corpul se va monta doar pe suprafețe orizontale!

Dacă izolația cablajului cu care se face legarea la rețea nu rezistă la temperaturi de 105 grade rugăm a se face legarea la rețea în așa fel încît cablajul să nu facă atingere cu corpul corpului de iluminat.

În cazul în care corpul se va monta pe suporturi artificiale sau în gipscarton, distanța dintre corp și materialul de izolație trebuie să fie minim de 25mm.

Corpurile au clasă de izolație I-din această cauză legarea la împământare este obligatorie.

Nelegarea corespunzătoare a FAZEI și a NUL-ului poate duce la defectarea balastului din corp. Înainte de montarea grilajului oglină verificați legarea corectă a corpului la rețea.

#### **Întreținerea corpului cu grilaj tip oglină:**

Curățați corpul la schimbarea tuburilor defecte sau măcar odată pe an. După decuplarea de la rețea, scoateți tuburile din corp și deprăfuiți corpul.

Ștergeți dispensorul oglină folosind o cârpă uscată la fel și corpul din metal. Verificați legăturile electrice și în cazul în care observați nereguli remediați problema. În cazul legăturilor slabe înșurubați mai bine șuruburile de lagătură.

#### **Surse de lumină propuse:**

Aceste corpuri de iluminat, folosesc surse de iluminat de orice fabricație care se încadrează cerințelor fabricantului.

Diametrul surselor trebuie să fie de 26mm iar tubul să corespundă duliilor G13/24.



Deșeurile electrice, produsele electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale. Lămpile fluorescente pot conține deseuri periculoase, mercur, fosfor, care sunt dăunătoare pentru sănătate si au un impact negativ asupra mediului în cazul în care echipamentul nu este îndepărtat în conformitate cu standardele de mediu aplicabile. Aceste produse neconforme sau devenite deseuri ca natură și funcție, pot fi transferate cu titlu gratuit la furnizor în momentul cumparării produsului nou. Pentru mai multe informații despre gestionarea deșeurilor, vizitați dealer-ul local.

## (SK)

### Pred montážou pozorne prečítajte!

Prevlečte prívodný vodič cez plastovú priechodku v strede svietidla.

Po vybalení svietidla naskrutkujte na požadované miesto. Po namontovaní prevlečte prívodný kábel cez plastovú priechodku. Dávajte pozor na správne napojenie! Miernym ťahom z telesa svietidla sa vysunie cloniaca mriežka (parabola) zavesená štyrmi pružnými závesmi v rohoch telesa svietidla. Do objímok dajte žiarivky a pootočením o 90 stupňov ich zaistite. Po namontovaní a napojení do el. siete cloniacu mriežku opatrne, rovnomerným tlačením vráťte naspäť na miesto.

#### **Upozornenie:**

Svietidlo namontujte len na vodorovnú plochu, sadrokartónového alebo kazetového stropu, či na vodorovný držiak.

Ak tepelná odolnosť prívodného kábla nedosiahne 105 °C, tak treba ich usporiadať tak, aby sa nedotkli vrchnej časti svietidla. Vrchná časť svietidla namontovaného do umelého stropu nemôže byť bližšie k horľavému materiálu ako 25 mm.

Svietidlá patria do I. triedy elektrického spotrebiča - napojenie uzemnenia je povinné! Zamieňanie fázy a nuly môže poškodiť elektronický predradník, pred zapnutím do siete kontrolovať správnosť napojenia.

Do svietidiel je možné vložiť jedine do nich určené žiarivky.

#### **Údržba svietidiel:**

Pri výmene žiarivky, ale najmenej raz ročne.

Po vypnutí z el. siete svetelné zdroje treba vybrať a očistiť od prachu a nečistôt. Kovové časti a mriežku treba očistiť so suchou handrou.

Prekontrolujte svietidlo, poškodené časti treba vymeniť, uvoľnené spojenie treba dotiahnuť.

#### **Vhodné svetelné zdroje:**

Svietidlá je možné montovať so svetelnými zdrojmi od každého výrobcu s výkonom vhodným do montovaného svietidla s priemerom 26 mm a závitom G13/24.



Likvidácia a zber elektrického odpadu musí byť separovaný od komunálneho odpadu. Žiarivky, ktoré sa používajú so svietidlom, môžu obsahovať látky ako ortuť a iné, ktoré sú definované ako nebezpečný odpad a pri nedodržaní pokynov na použitie môžu byť nebezpečné na ľudský organizmus. Užívateľ takýto odpad je povinný odovzdať na vybraných zberných miestach nebezpečného odpadu, na mieste predaja elektroinštaláčného materiálu alebo na miestach vyznačený na tento účel bez poplatku. Ďalšie informácie týkajúce sa nebezpečného odpadu získate u predajcu tohto výrobku.