


Tightening torque Couple de serrage		
Part Repère	lb.in	N·m
①	17.70 ± 1.77	2 ± 0,2
②	14.16 ± 1.77	1,6 ± 0,2
③	9.74 ± 1.32	1,1 ± 0,15
④	4.42 ± 0.88	0,5 ± 0,1
⑤	8.85 ± 1.77	1 ± 0,2
⑥	4.42 ± 0.88	0,5 ± 0,1
⑦	7.97 ± 0.88	0,9 ± 0,1
⑧	8.85 ± 1.77	1 ± 0,2
⑨	19.47 max	2,2 max

in. mm

AWG mm²

For any questions, please consult your Regional Sales Office.
Pour toute question, veuillez consulter votre revendeur local.

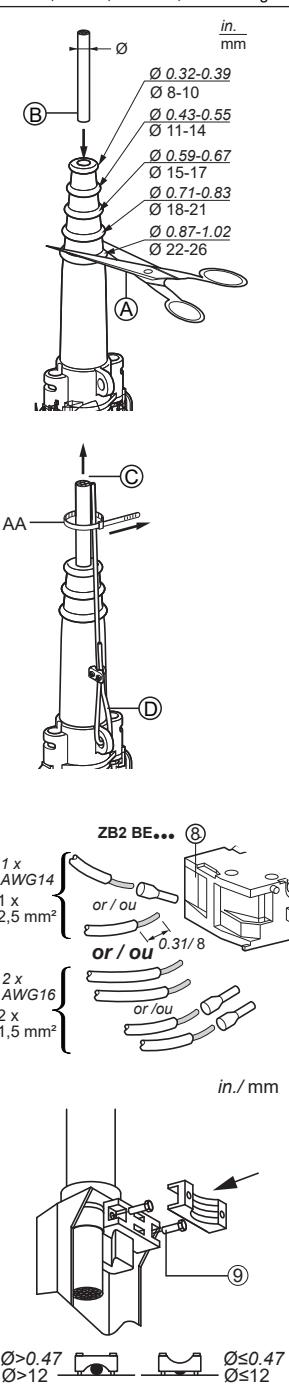

(en) Pendant control stations Assembly

Follow the mounting instructions (tightening torque, nut orientation, assembly of legend plates and accessories referred to in the product catalogue). Proper assembly is important for correct operation and obtaining the IP rating.

Operations to be carried out during assembly, routine maintenance or part replacement

• Assembly:

- follow the assembly steps in sequence (A, B, C...),
- follow the tightening torques shown in the table,
- utilize all necessary elements (legends, collar, caps, nuts, ...).

• Routine maintenance:

- check that the screws (XX) on the rear cover are properly tightened to the torque shown in the table,
- check the condition and secureness (collar and screws) of the protective end (YY + ZZ + AA),
- check the condition of the enclosure,
- check the condition of the control units (buttons, indicators, ...),

• Part replacement:

- use only genuine replacement parts listed in the catalogue,

Electric wiring

- Do not oil or grease the control elements.
- Electric wiring must be carried out in accordance with all applicable codes and standards.
- Confirm the device ratings are appropriate for the application.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN OR EXPLOSION

- Turn off all power before working on this equipment.
- Do not connect more than one phase to the contact terminals.
- Installation, use and maintenance of electrical devices must be performed by qualified personnel.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

fr Boîtes à boutons pendantes

Montage

Respectez les instructions de montage (couple de serrage, sens d'écrou, montage des supports d'étiquettes accessoires référencés dans le catalogue produit). Un montage correct est essentiel pour un bon fonctionnement et l'obtention du bon degré de protection.

Opérations à effectuer lors d'un montage, d'un entretien ou d'une recharge

• Montage:

- respectez la séquence des étapes de montage (A, B, C...),
- respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau,
- utilisez tous les éléments nécessaires (étiquettes, collier, bouchon, écrous ...).

• Entretien périodique:

- contrôlez que les vis (XX) du capot arrière soient convenablement serrées avec le couple indiqué dans le tableau,
- contrôlez l'état et le serrage (collier et vis) de l'embout protecteur (YY + ZZ + AA),
- contrôlez l'état de l'enveloppe,
- contrôlez l'état des organes de commande (boutons, voyants...).

• Recharge:

- n'utilisez que les pièces de recharge d'origine répertoriées au catalogue,

Câblage électrique

- Ne pas huiler ou graisser les éléments de commande.
- Les câblages électriques doivent être effectués conformément aux normes et codes en vigueur.
- Assurez vous que les caractéristiques électriques de l'équipement sont adaptées à votre application.

DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, DE BRULURE OU D'EXPLOSION


- Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
- Ne reliez pas plus d'une phase sur les blocs contacts.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.



Authorized supplier in republic of Khazakstan / Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»; Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң.,
«Кен Даға» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат. // Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс.: +7(727) 357 24 39

Authorized supplier in Russia federation / Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»; Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90 Факс +7 (495) 777 99 92


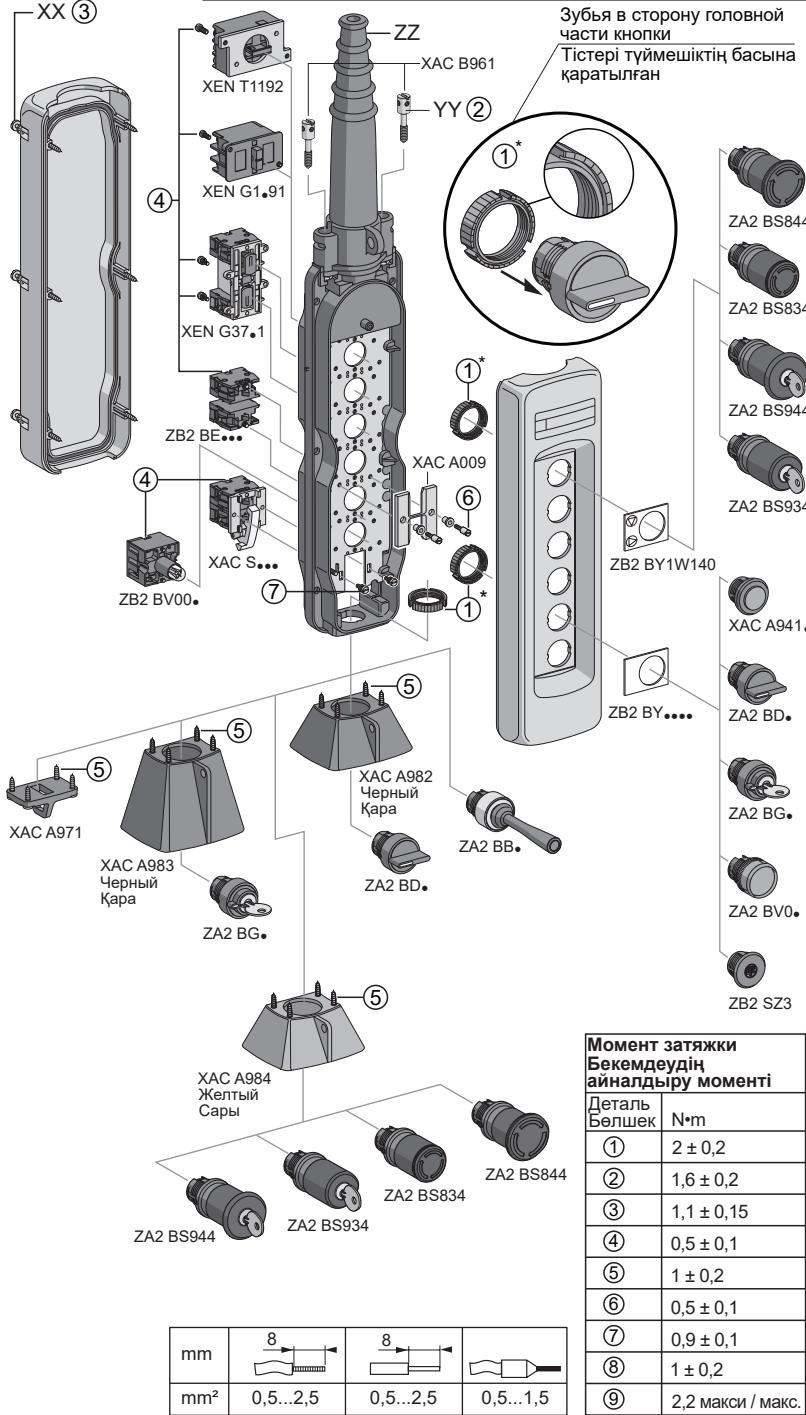


С функцией включения аварийного останова и механическими самоблокирующимися нажимными кнопками
Апattyқ тоқтатуды іске қосу өрекеті және механикалық қысу түймешіктегі бар

Соответствие стандартам. /
Келесі стандарттарға сәйкес келеді:
- EN/IEC 60204-32,
- EN/ISO 13850: 2006,
- EN/IEC 60947-5-5,
- Директива по машинному оборудованию 98/37/EC.
98/37/EC машиналар туралы директивасы.



С механическими самоблокирующимися нажимными кнопками выключения с грибовидной головкой
Механикалық қысу түймешіктегін шығыңық баспен өшіру
Соответствие стандартам: /
Келесі стандарттарға сәйкес келеді:
EN/IEC 60947-5-5.

По всем вопросам обращайтесь в свой региональный центр по продажам.
Кез келген сұрақтарыңыз туындалса,
Жергілікті сату көнсесіне хабарласыңыз.

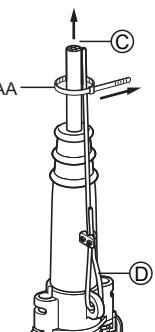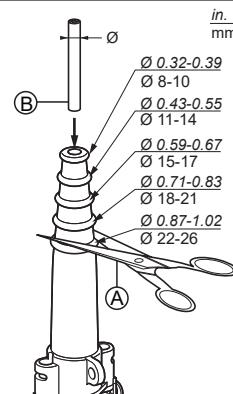

(1) С отпущеной нажимной кнопкой
(1) Түймешік босатылған күде
in. mm 4.21 (1) 107

(1) С отпущеной нажимной кнопкой
(1) Түймешік босатылған күде
in. mm 3.54 (1) 90



Ø>0,47 Ø≤12 Ø≤0,47 Ø≤12

ru Подвесные пульты управления

Сборка

Соблюдайте указания по монтажу (момент затяжки, ориентация гайки, установка табличек с обозначениями, выбор принадлежностей, указанных в каталоге изделий). Правильная сборка важна для обеспечения надлежащей работы оборудования и получения класса защиты IP.

Операции, выполняемые при сборке, плановом техническом обслуживании или замене деталей

• Сборка.

- Последовательно выполните этапы сборки (A, B, C...),
- Соблюдайте моменты затяжки, приведенные в таблице.
- Используйте все необходимые элементы (таблички, хомут, крышки, гайки и т. д.).

• Плановое техническое обслуживание.

- Проверьте, что винты (XX) на задней крышке затянуты с моментом, указанным в таблице.
- Проверьте состояние и плотность посадки (хомут и винты) защитного края (YY + ZZ + AA).
- Проверьте состояния корпуса.
- Проверьте состояния органов управления (кнопок, индикаторов и т. д.).

• Замена деталей.

- При замене используйте только фирменные детали, указанные в каталоге.
- Соблюдайте моменты затяжки, приведенные в таблице.

Электрическая проводка

- Не смазывайте органы управления.
- Электропроводку выполняйте в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами.
- Удовствуйтесь в том, что класс защиты устройств соответствует условиям их эксплуатации.

⚠️ ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОЖГОВ ИЛИ ВЗРЫВА

- До начала работ с этим оборудованием выключите все электропитание.
- Не подключайте более одной фазы к клеммам.
- Установка, эксплуатация и техническое обслуживание электрических устройств должны выполняться квалифицированным персоналом.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

kk Аспаны басқару станциялары

Жинау

Жинау нұсқаулықтарын орынданызы (бекемдеудің айналдыру момента, гайканың балыттулы, шартты белгілер кестелерін және енім каталогында көрсетілген көрсеткіштердің жинау). Дұрыс жинау тиісті жұмыс және IP нормасына қол жеткізу үшін маңызды.

Жинау барысында орындалатын операциялар, күнделікті техникалық қызмет көрсету немесе белшектерді аудыстыру

Жинау:

- Жинау қадамдарын ретінен орынданызы (A, B, C...),
- Кестеде көрсетілген бекемдеудің айналдыру моменттерін орынданызы.
- Барлық қажет элементтерді пайдаланыныз (шартты белгілер, муфта, қақпактар, гайкалар, ...).

• Күнделікті техникалық қызмет көрсету:

- Артық қақпактагы бұрандалардың (XX) кестеде көрсетілген айналдыру моменттін сәйкес тиісінше бекемделген тексерініз.
- Қорғауыштың күйі мен қаіраптіздігін (муфта және бұрандалар) тексерініз (YY + ZZ + AA),
- Корпустың күйін тексерініз.
- Басқару құралдарының күйін тексерініз (түймешіктер, индикаторлар, ...).

• Белшектерді аудыстыру:

- Тек каталогта көрсетілген түпнұсқалы белшектердің ғана пайдаланыңыз.
- Кестеде көрсетілген бекемдеудің айналдыру моменттерін орынданызы.

Электр сымдарын жалғау

- Басқару элементтерін маймен жақапызы.
- Электр сымдарын жалғау барлық қолданылатын кодекстер мен стандарттарға сәйкес орындалуы тиіс.
- Құрылғының нормативтерінде көрсетілген көрсеткіштердің жаһармасын тексерініз.

⚠️ ҚАУІПТІ

ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОФУЫ, КҮЙДИРУ НЕ ЖАРЫЛУ ҚАУПІ

- Бул жабылғын жұмыс істеуден бұрын барлық күатты өшірініз.
- Байланыс түйспелеріне бір фазадан артық жалғамаңыз.
- Электр құрылғыларын орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету блікті мамандар тарарапынан орындалуы тиіс.

Бұл нұсқауларды орынданама өлімге немесе ауыр жаракатқа әкеледі.